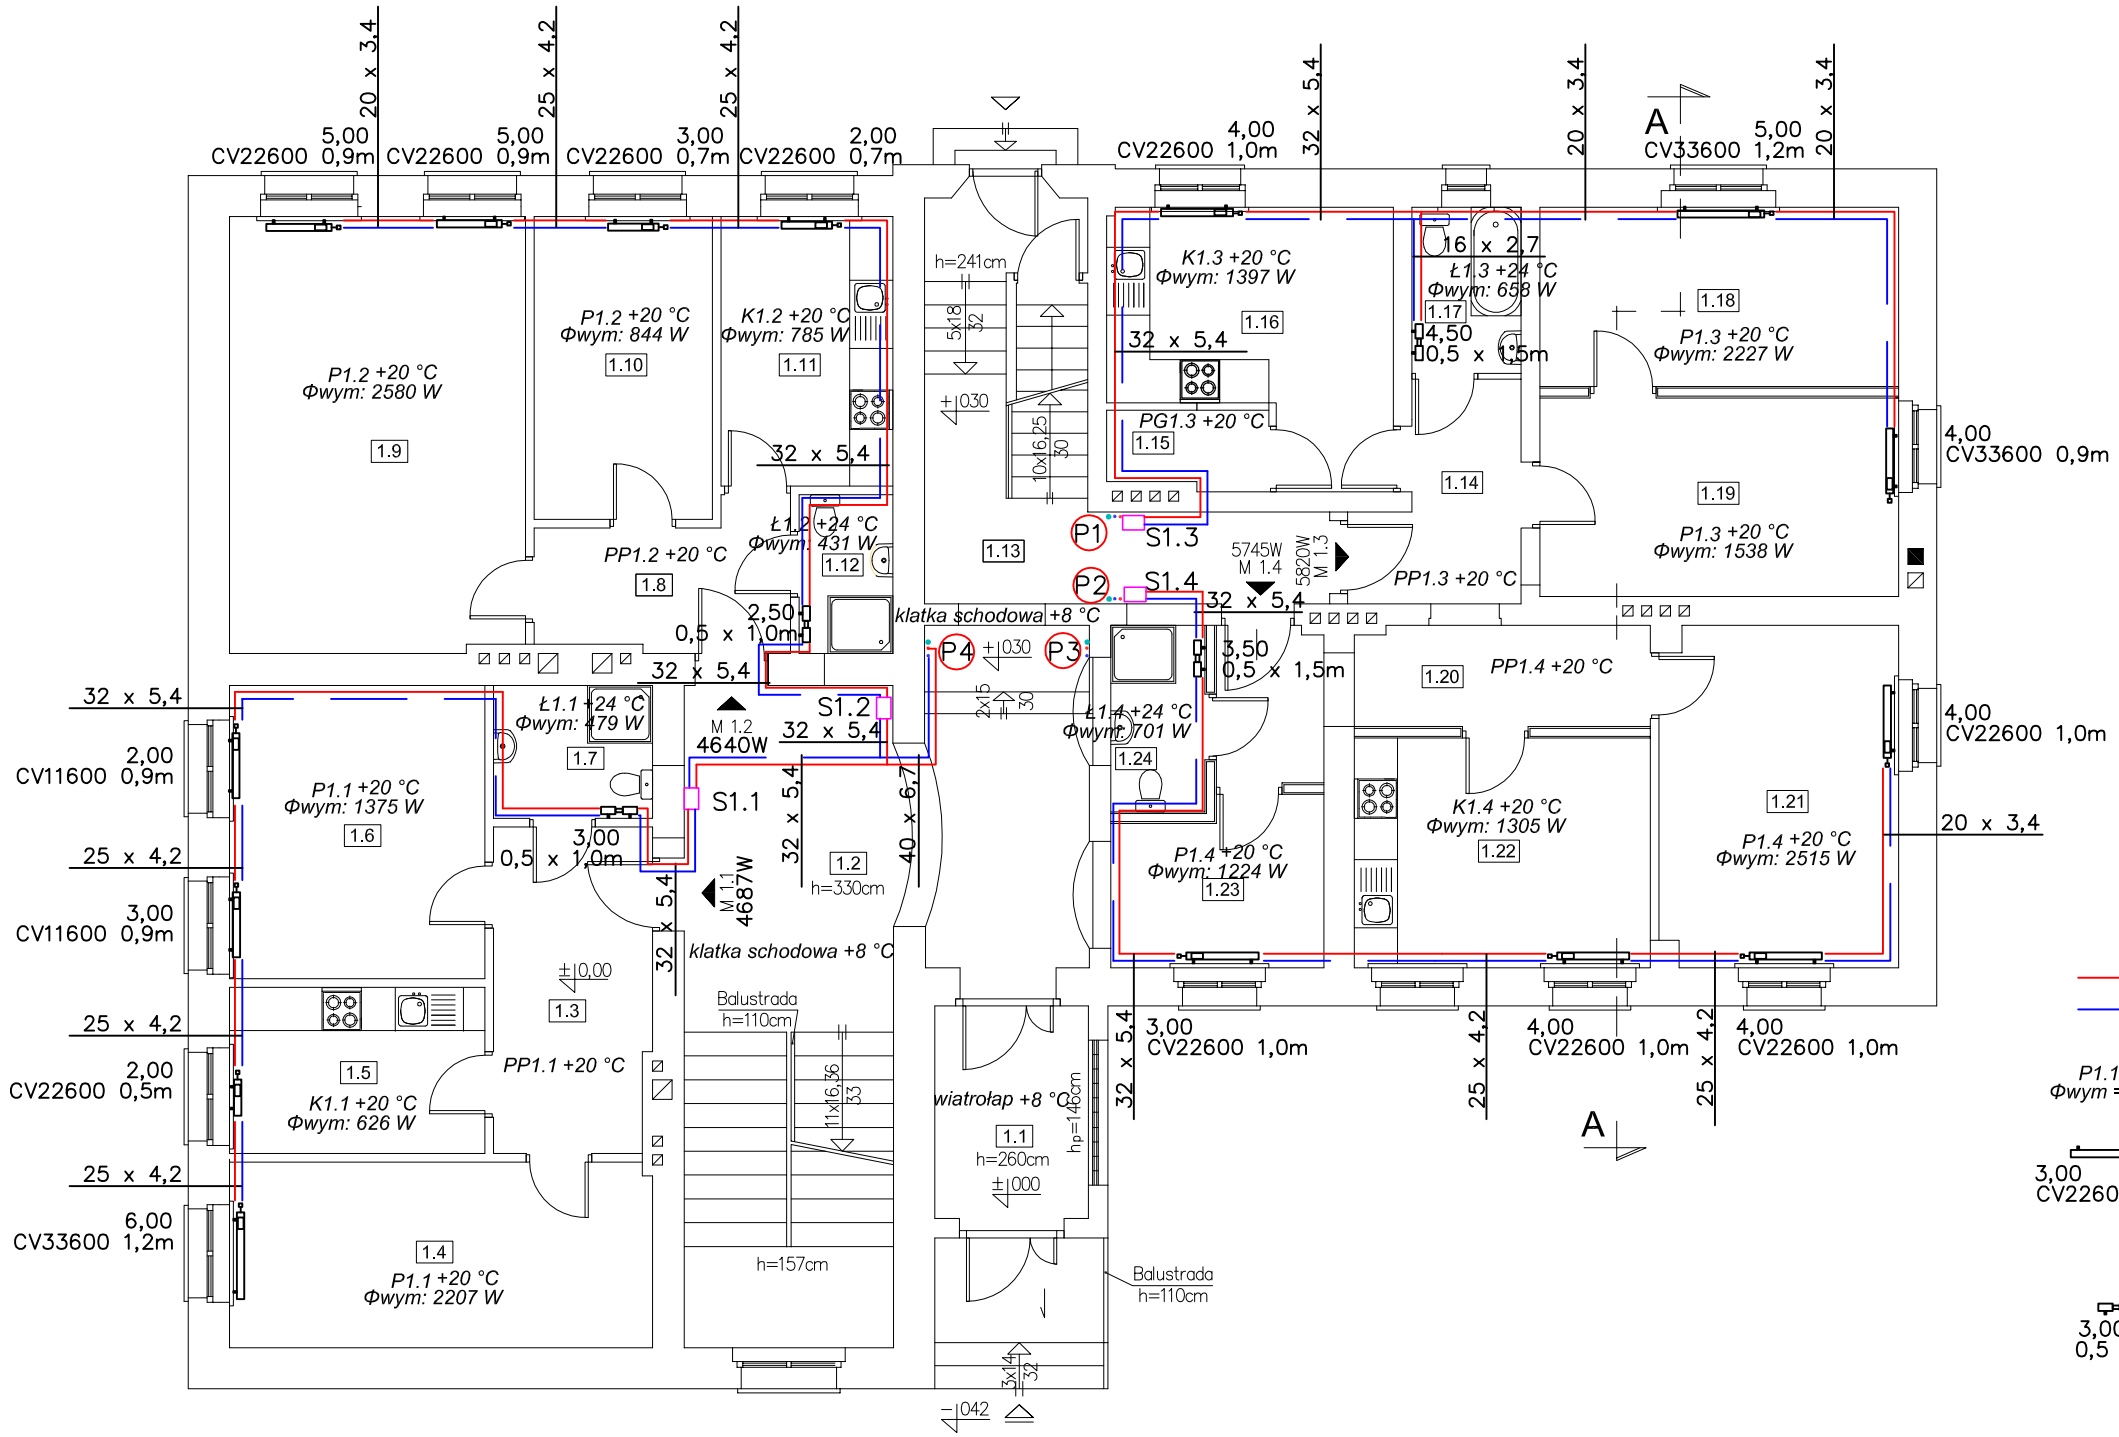

LEGENDA:

Przewód zasilania instalacji c.o.

Przewód powrotny instalacji c.o.

P1.1 +20 °C
Φwym = 1363 W
P1.1 - nr mieszkania
+20°C - temperatura w pomieszczeniu
Φwym - wymagana moc

3,00 CV22600 1,1m
Projektowany grzejnik zintegrowany stalowy płytowy
CV22 - typ grzejnika
600 - wysokość grzejnika - 0,6m
1,1m - długość grzejnika
3,00 - nastawa zaworu

3,00 0,5 x 1,2m
Projektowany grzejnik łazienkowy
0,5 x 1,2m - szerokość x wysokość
3,00 - nastawa zaworu

S1.3 — S1.3 - stacja mieszkaniowa

P1 — pion c.o.

Nazwa i adres inwestycji:	Projekt techniczny przebudowy budynku byłej szkoły na 8 mieszkań dla migrantów wojennych w Szymiszowie przy ul. Wolności 1, dz. nr 571/1obręb Szymiszów Wieś
projektant:	mgr inż. Alina PIECHURSKA Kt/33/92
INSTALACJE CO RZUT PARTERU	listopad 2022
skala 1:100	rys. CO 2